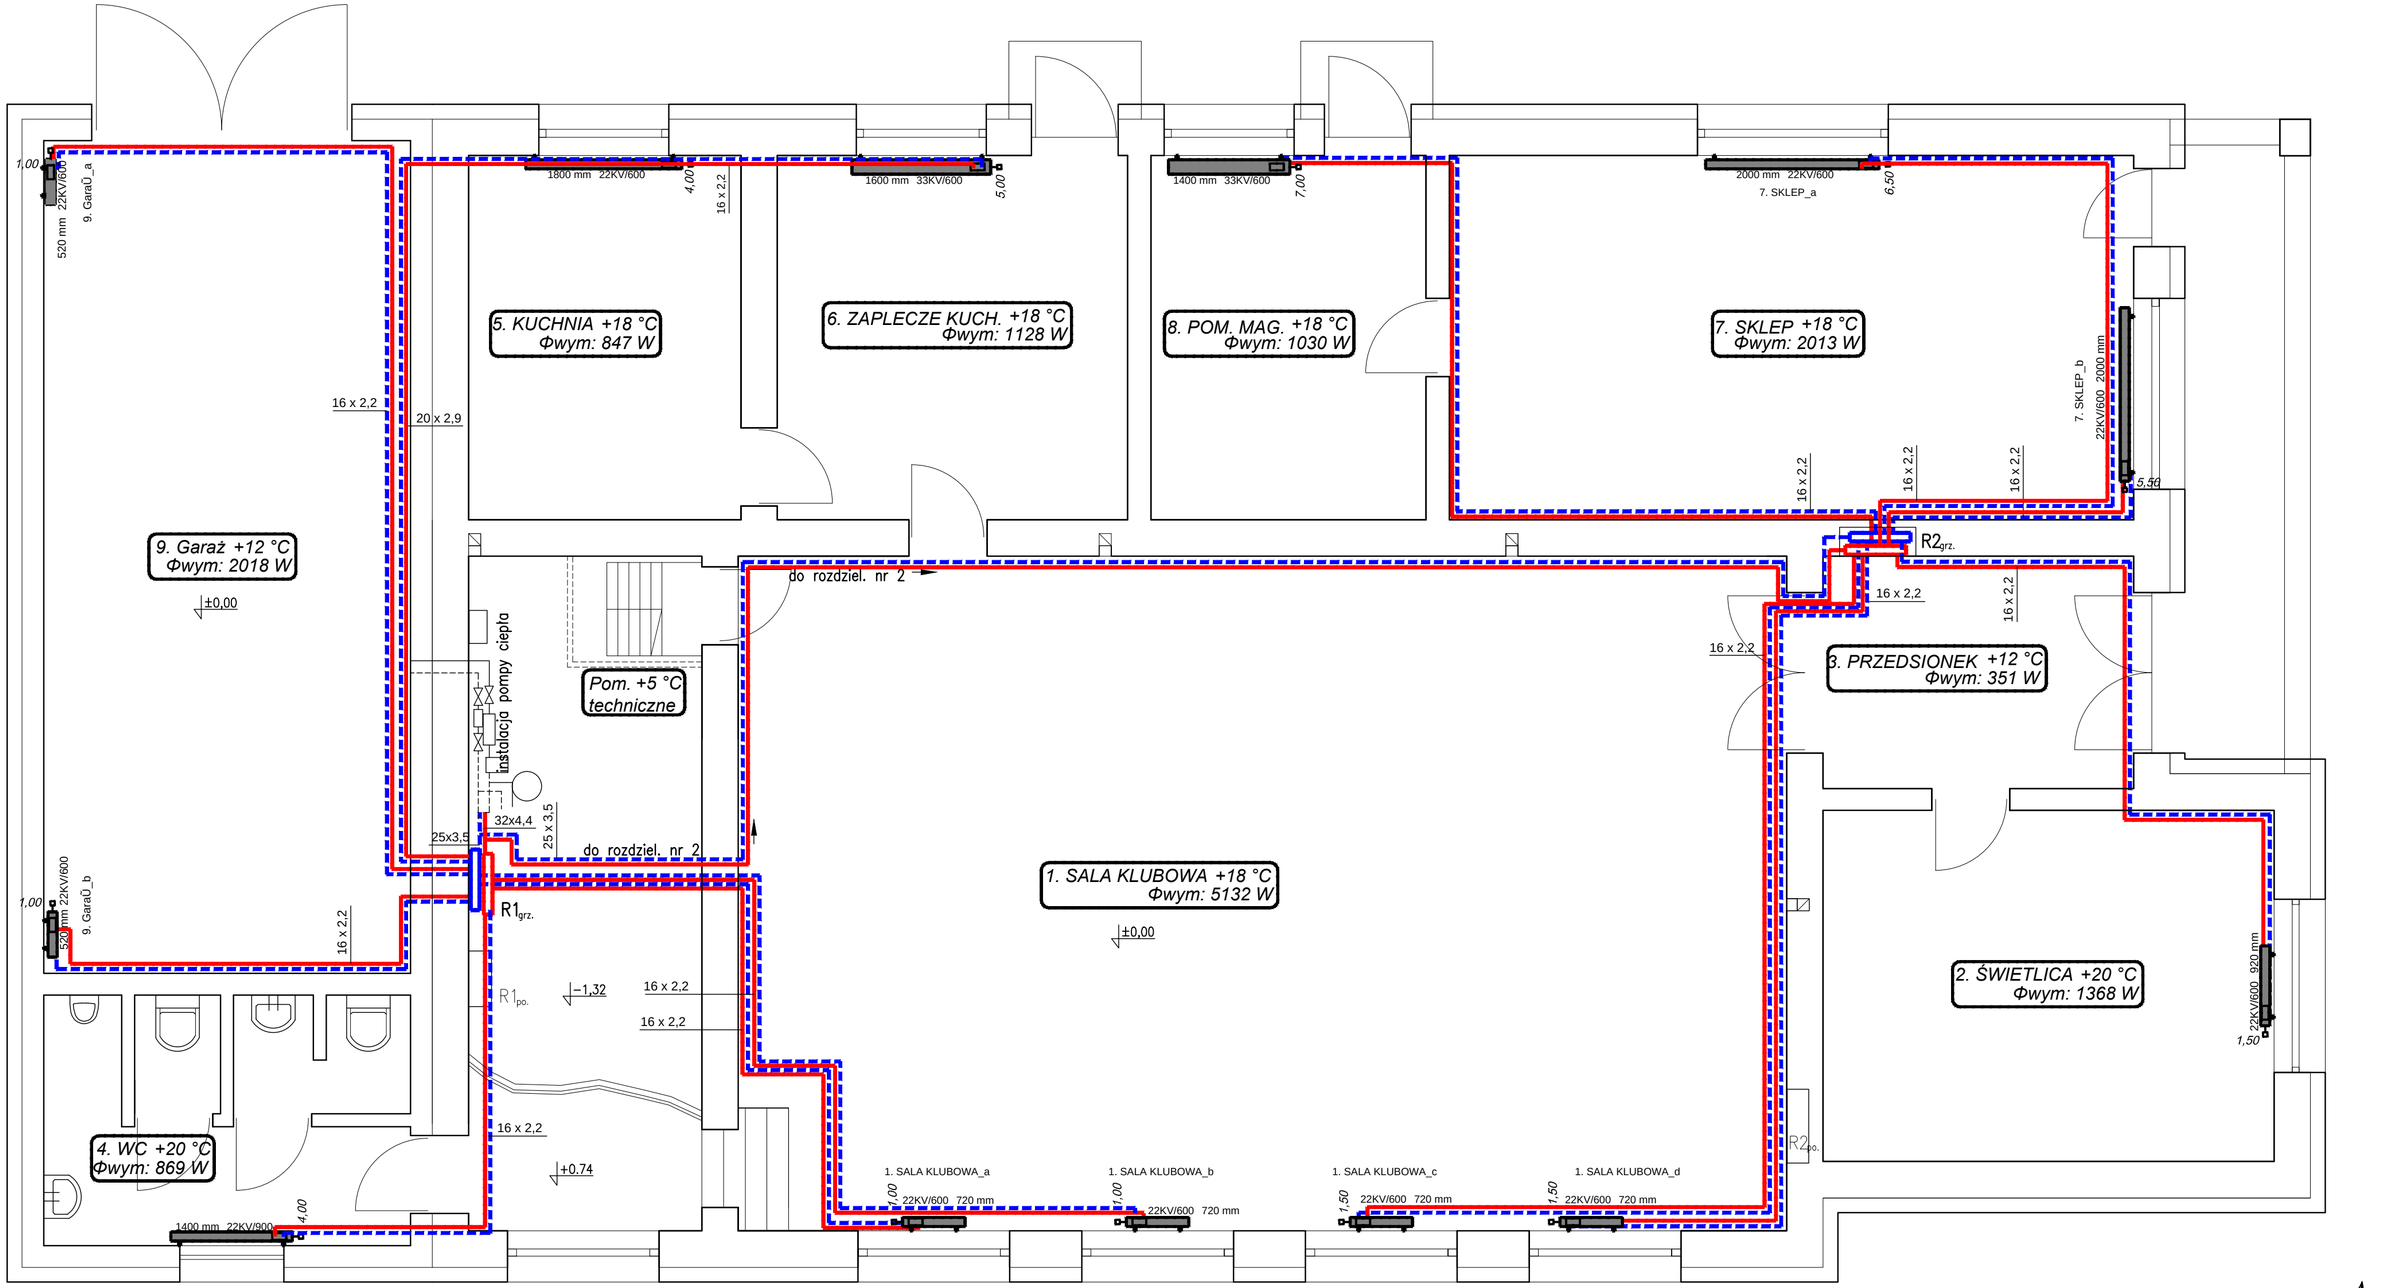

OZNACZENIA:

1,50 — 22KV/600 720 mm — **Grzejnik typu 22KV/600 o dł. 720mm, zintegrowany z zaworem termostatycznym, wstępna nastawa oznaczona kursywą.**

$R1_{grz.}$ — **Rozdzielacz instalacji grzejnikowej**

16 x 2,2 — **Rury z PE do instalacji c.o., z barierą antydyfuzyjną**

UWAGI:

1. **Rurociągi układane podposadzkowo, gałązki w bruzdach ściennych (z wyjątkiem pom. nr 4, 5, 6 i pompy ciepła).**
2. **Podłączenia grzejników boczne (od ściany) przy pomocy tzw. kątowych garniturów przyłącznych, w pom. nr 4, 5, 6 od dołu (podejścia na wierzchu ścian).**

PROJEKTOL	Biuro Projektowe w Branży Sanitarnej 97-300 Piotrków Tryb., ul. Bursztynowa 10	tel.: 504195073 e-mail: projektol@poczta.onet.pl	
Inwestor:	Gmina Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.		
Temat:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO JADWIGOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI Dz. nr ew. 642, 643, 567/1, 568/1 - obręb 6, Jadwigów, jednostka ewid. Gmina Tomaszów Maz.	Br.: SANIT.-INSTAL Faza: Proj. bud.-wyk.	
Przedmiot opracowania:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ŹRÓDŁA CIEPŁA	Skala: 1:50	
Tytuł rysunku:	OGRZEWNIE GRZEJNIKOWE - rzut parteru	Rys. nr.: 2	
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. proj. nr UAN.V.8388/150/89 par.4 ust.2, par.5 ust.1, par.7, par.13 ust.1 pkt 4 lit. a i b	Podpis:	Data: Grudzień 2014r.