


+3.87

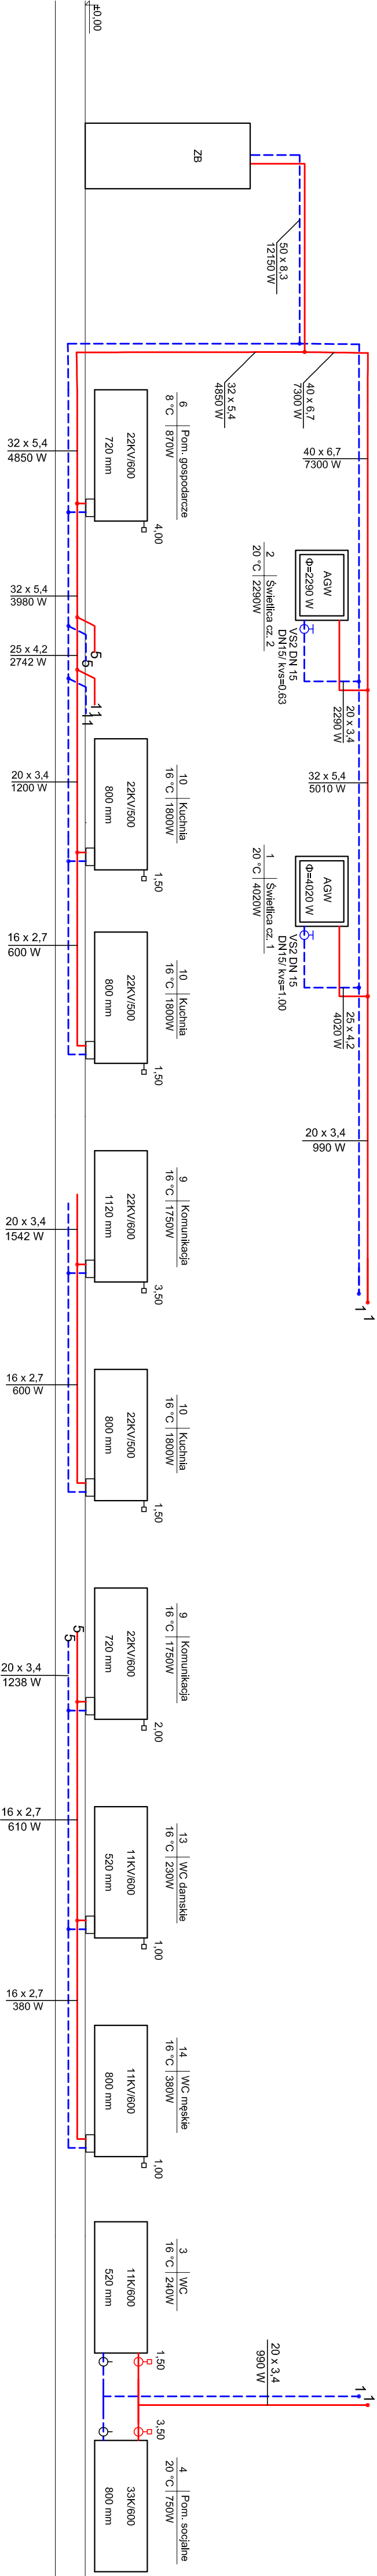

OZNACZENIA:

- 3 | WC

16°C | 240W

22kV/600

1000mm
- Nr pomiesz.

Temperatura

Typ grzejnika

Wielkość grzejnika
- 2,00 - nastawa grzejnika

ZB - zbiornik buforowy 400 litrów

AGW - aparat grzewczy - wentylacyjny przykładowo FLOWAIR typ LEO FL (6,6kW przy Tz/Tp=50/40°C, 3150m³/h)
- 16x2,7

Srednica rurociągów

Nazwa obiektu	Termomodernizacja Domu Ludowego – wewnętrzne instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja grzewcza – rozwiniecie		
Miejscowość	Stugocice 146 dz. nr 221/2 obr. Stugocice gmina Tomaszów Maz.		
Skala	-		
Nr rysunku	S4		
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Mariola Pająk		
mgr inż. Paweł Pająk	upr. Nr GP.IV.7342/42/94	mgr inż. Mariola Pająk	upr. Nr LO.D/0721/POOS/07
z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec.		w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	