


RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Opis	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytk. [m ²]
1	korytarz + kl. schod.	terakota	19,22
2	sklep	terakota	25,70
3	zaplecze	terakota	13,59
4	pom. sanitarne	terakota	1,60
5	OSP	betonowa	4,7,12
6	korytarz (świecica)	terakota	14,4,7
7	wc damski	terakota	4,09
8	pom. gospodarcze	terakota	3,00
9	wc dla niepełnosprawnych + wc męski	terakota	3,88
10	kuchnia	terakota	15,98
11	sala świetlicy	terakota	70,72
		SUMA	219,37

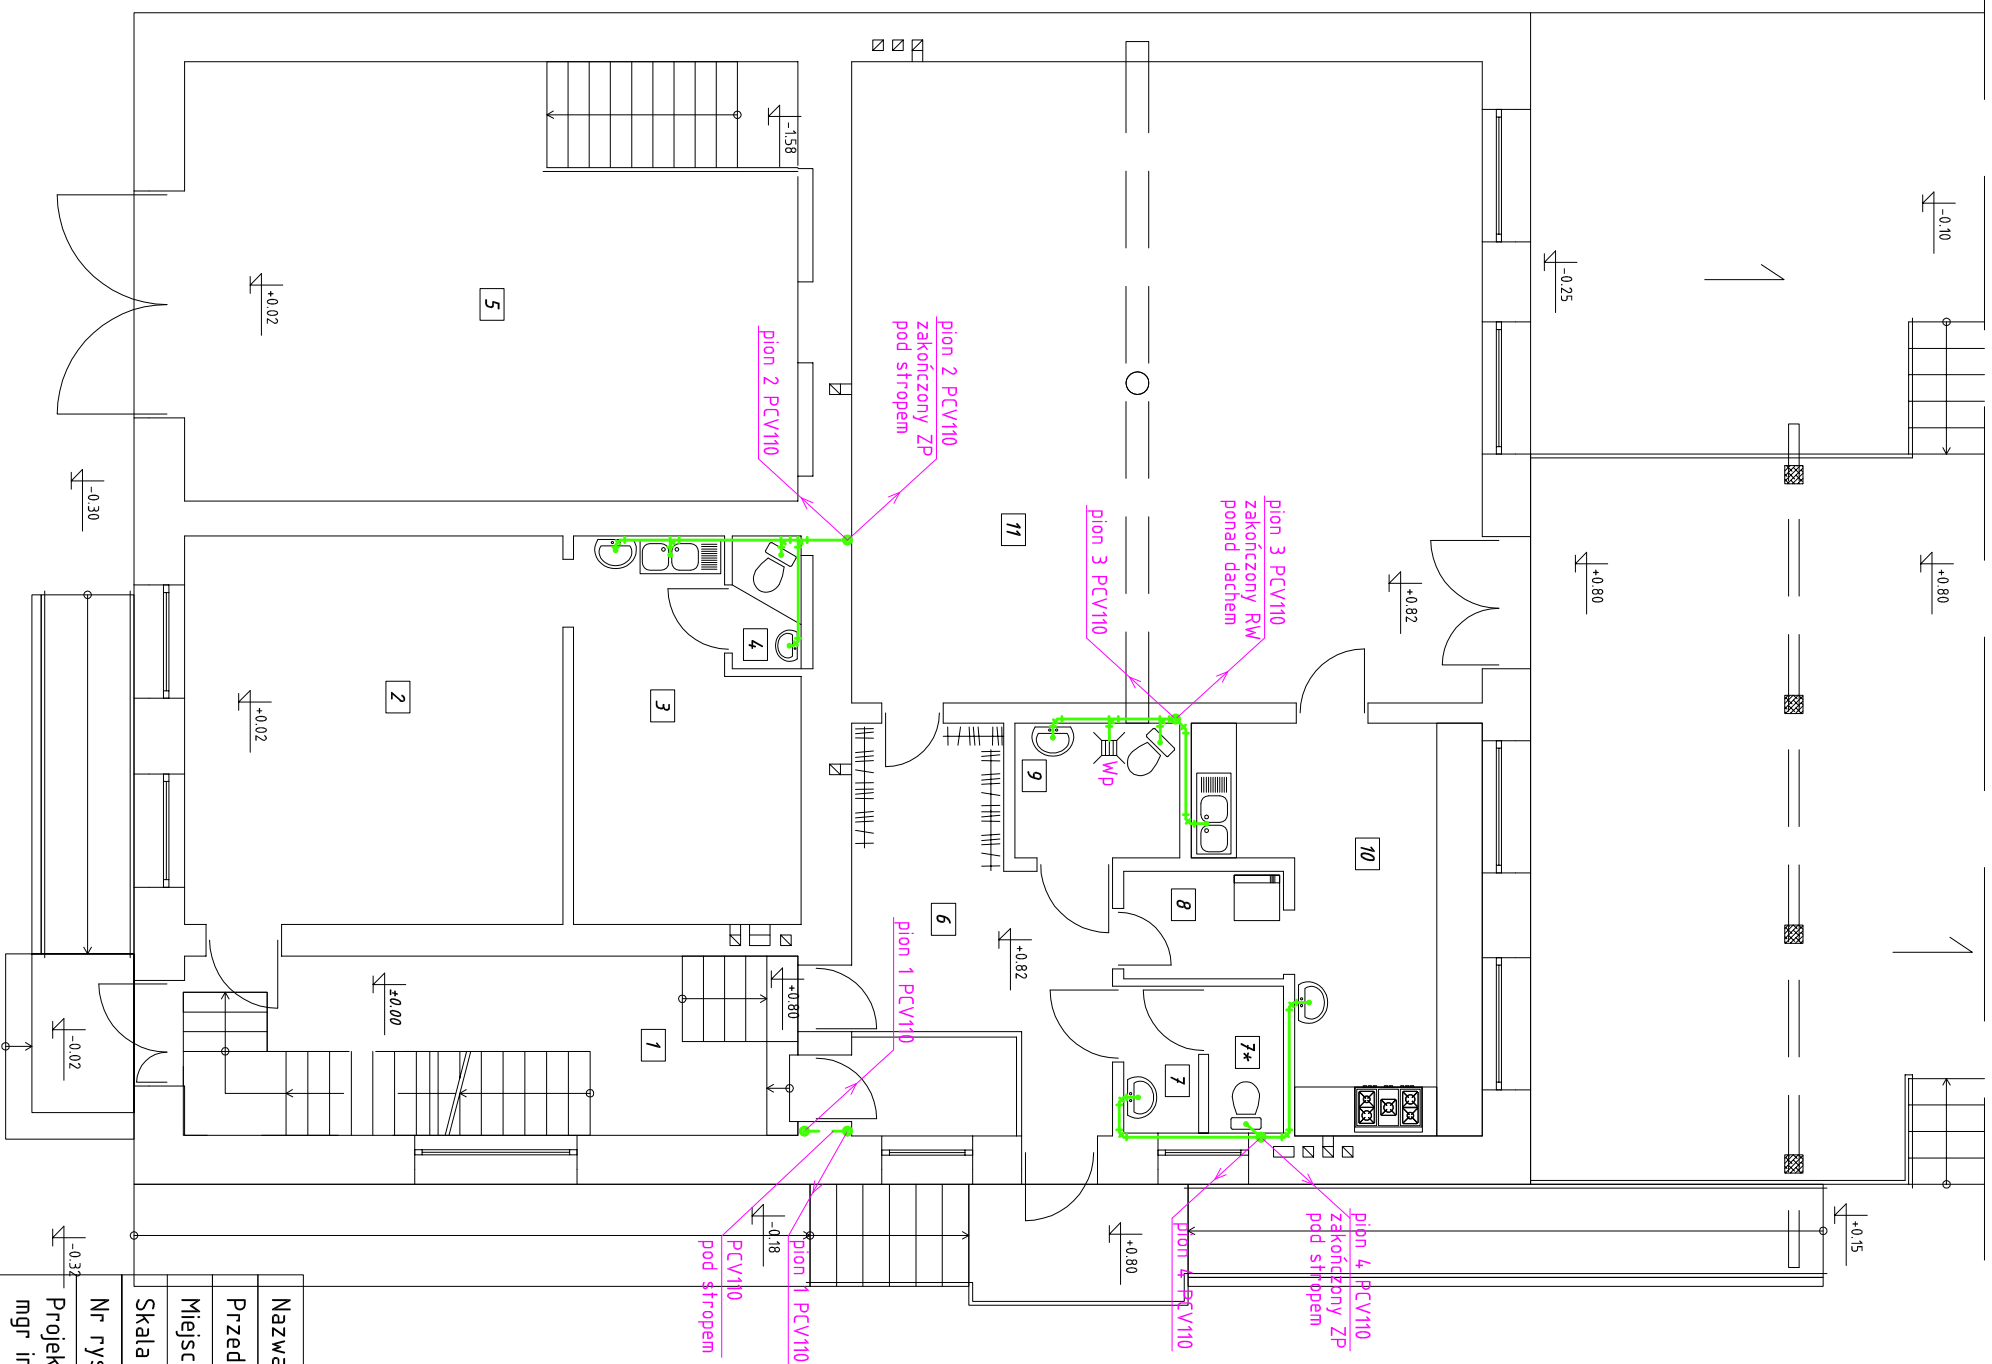

Oznaczenia :
PCV110 – średnica kanałów PCV
ZP – zawór napowietrzający
RW – rura wywiewna
WP – wpust podłogowy DN50

Nazwa obiektu	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego - wewnetr. instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna - rzut parteru		
Miejscowość	Godaszewice 48, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ewid. 90/3 i 91		
Skala	1:100	Data opracow.	XII 2015
Nr rysunku	S5	Nr strony	
Projektant:	mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1	Sprawdzający:	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń

pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynierska	w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
--	---