


Ozna- czenie	Nazwa pomieszczenia
1	korytarz + kl. schod.
2	kl. schodowa (przejsie na podwyższenie piętra)
3	magazyn naczyń
4	sala taneczna
5	zaplecze kuchni
6	kuchnia (przygotowanie potraw)

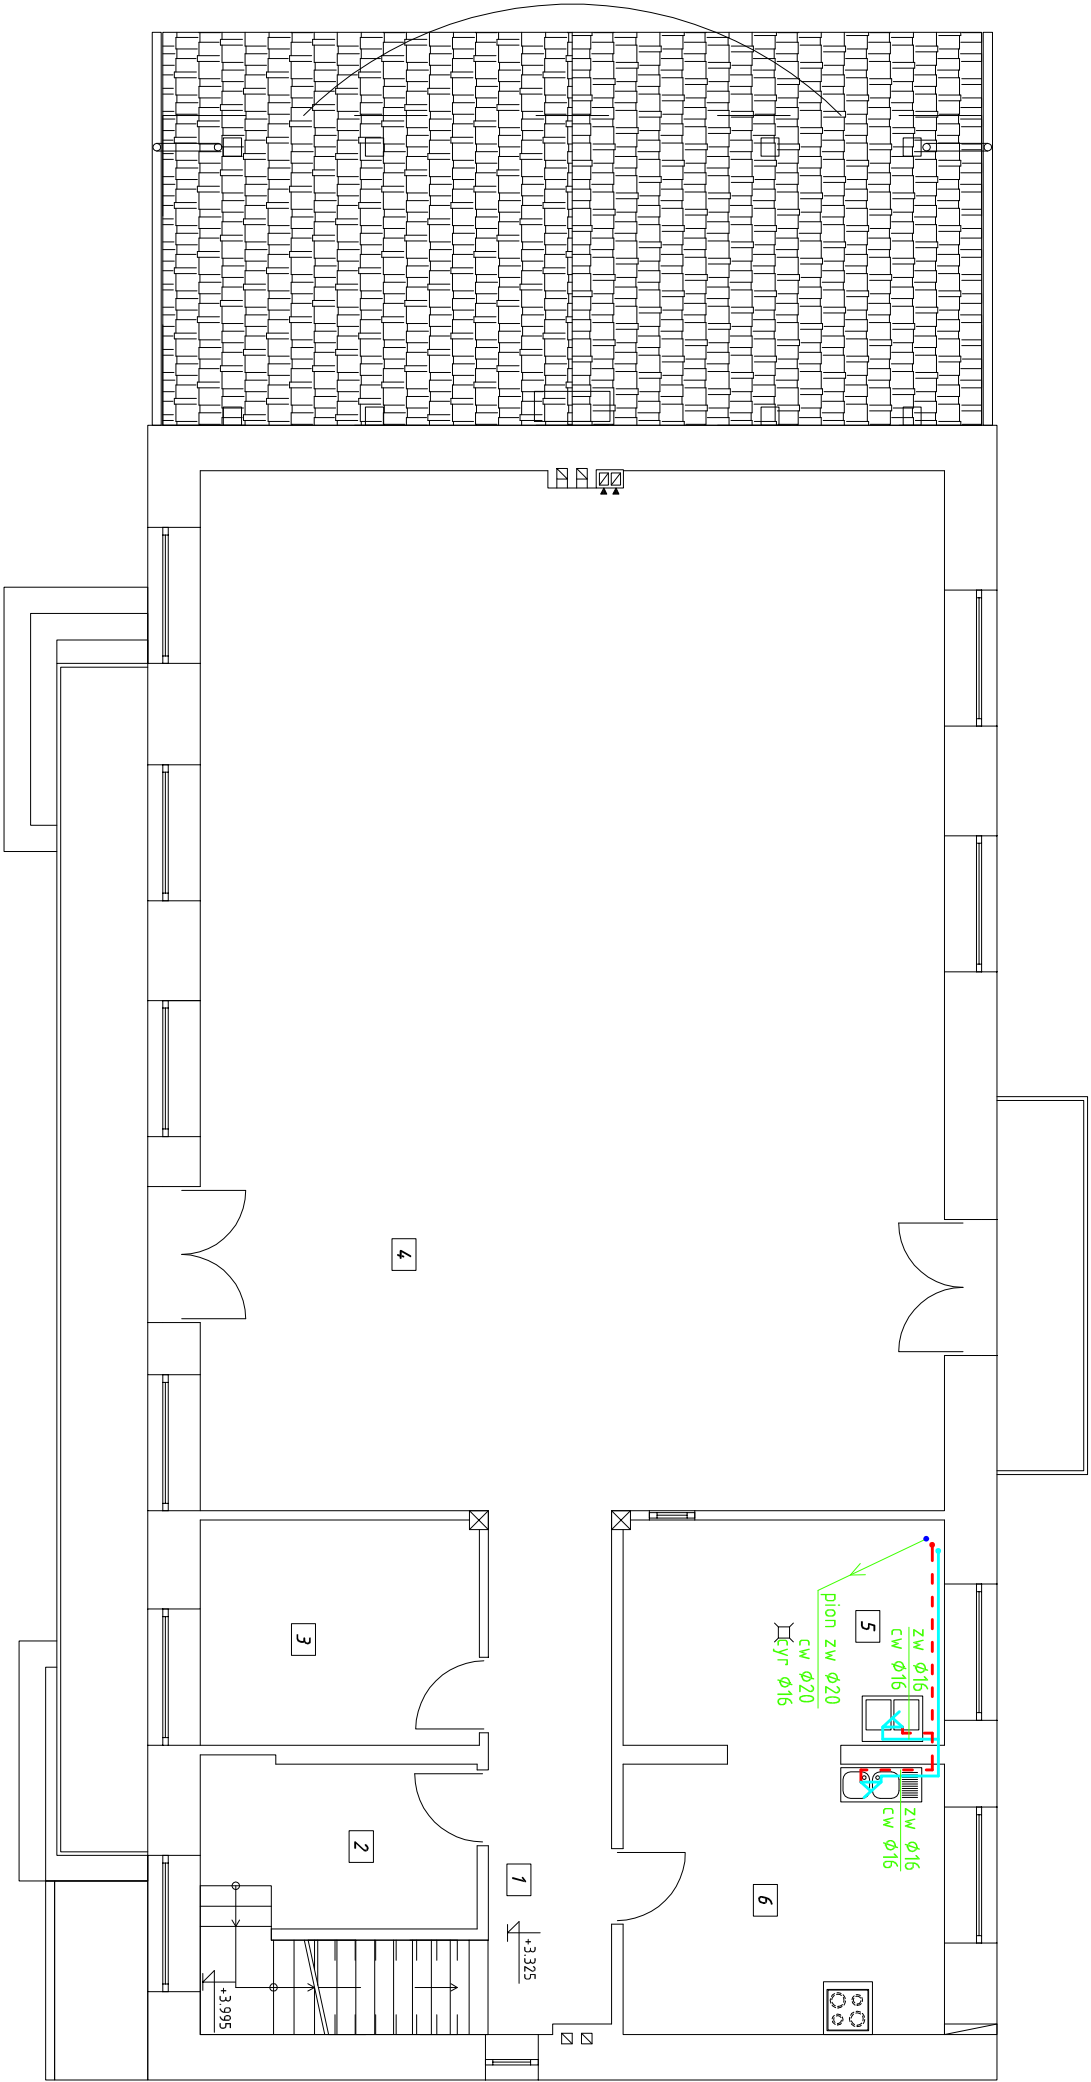

Oznaczenia:

- istniejące rurociągi wody zimnej
- projektowane rurociągi wody zimnej
- projektowane rurociągi wody ciepłej
- projektowane rurociągi wody cyrkulacyjnej
- Ø16 – średnica rurociągów (PEX)

Nazwa obiektu	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie	
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja wodociągowa – rzut piętra	
Miejscowość	Chorzęcin 73, dz. nr ewid. 241, gm. Tomaszów Maz.	
Skala	1:100	I 2016 r.
Nr rysunku	S2	Nr strony
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynierjna	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych