


RZUT PIĘTRA  
SKALA 1:100

Ozna- czenie	Nazwa pomieszczenia
1	korytarz + kl. schod.
2	kl. schodowa (przejście na podwyższenie piętra)
3	magazyn naczyń
4	sala taneczna
5	zaplecze kuchni
6	kuchnia (przygotowanie potraw)

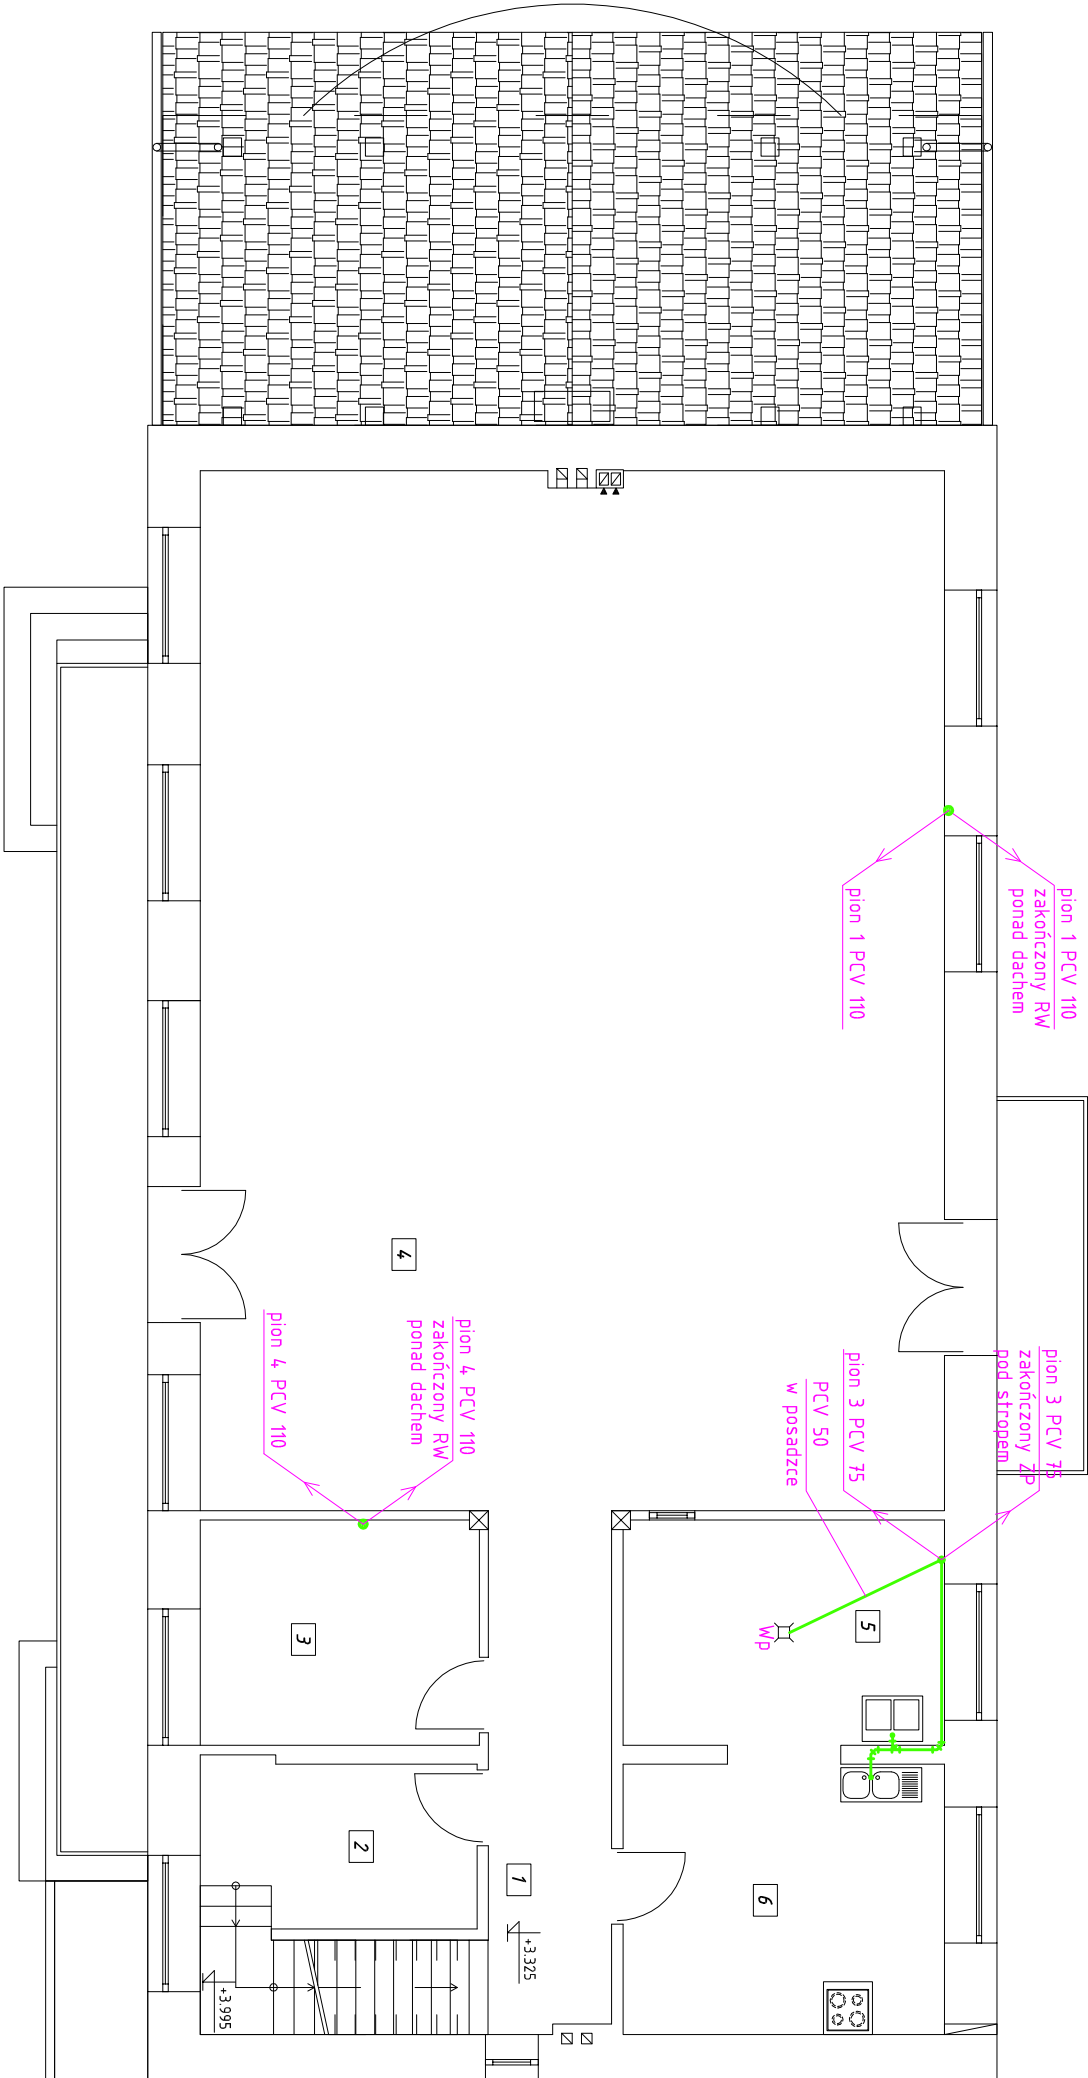

Oznaczenia :  
PCV 110 – średnica kanałów PCV  
ZP – zawór napowietrzający  
RW – rura wywiewna  
Wp – wpust podłogowy DN 50

Nazwa obiektu	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut piętra		
Miejscowość	Chorzęcin 73, dz. nr ewid. 241, gm. Tomaszów Maz.		
Skala	1:100	Data opracow.	I 2016 r.
Nr rysunku	S4	Nr strony	
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynierska	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych