


RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Oznaczenie	Nazwa pomieszczenia
1	biuro OSP
2	kuchnia
3	korytarz
4	pom. sanitarne
5	garaż OSP
6	garaż
7	kotłownia
8	świetlica
8*	kuchnia
9	korytarz + kl. schod.
10	wc damski
11	wc męski
12	przedsiönek wc

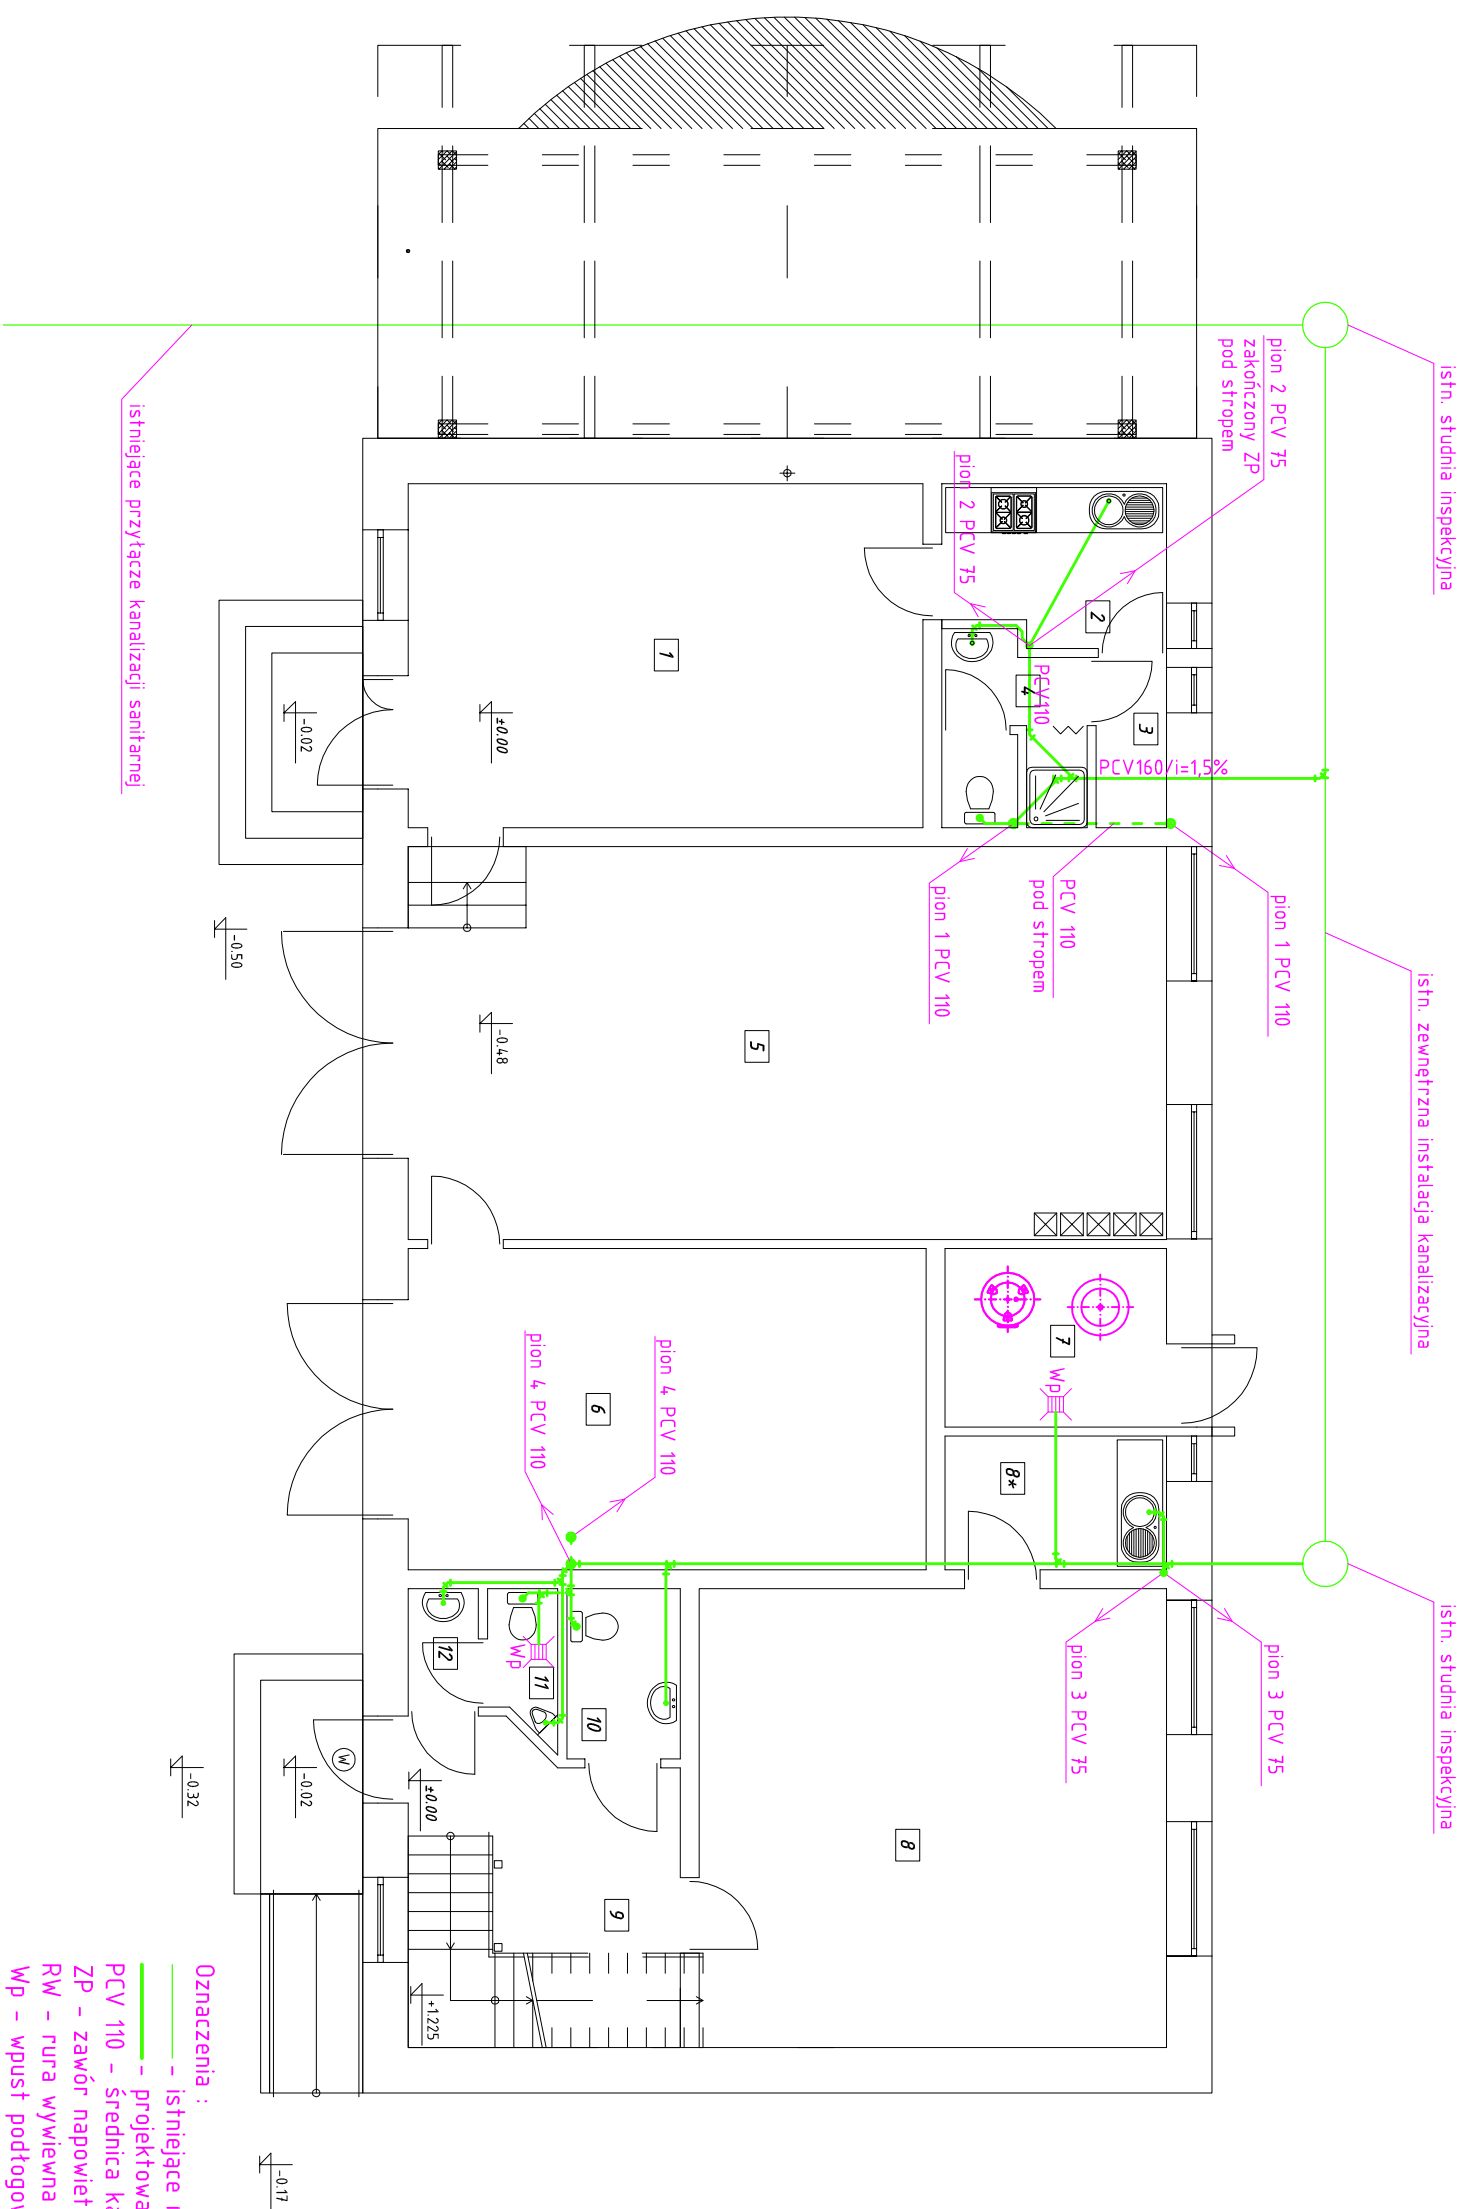

Nazwa obiektu	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wlejskiej i OSP w Chorzęcinie		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut parteru		
Miejscowość	Chorzęcin 73, dz. nr ewid. 241, gm. Tomaszów Maz.		
Skala	1:100	Data opracow.	I 2016 r.
Nr rysunku	S3	Nr strony	
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP JV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1	mgr inż. Paweł Pająk mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń		

pkt. 4 lit. a i b spec.
instalacyjno - inżynierska
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych