Węzeł końcowy nr B - połączenie wodociągów

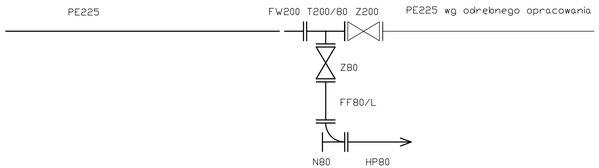

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
T200/80 - trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 200x80x200
FW200 - tuleja kołnierzowa PE Dn225 / stal DN200
Z80 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
FF80/1000 - króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80/L-wg potrzeb
N80 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe
HP80 - hydrant ppoż. nadziemny DN80 - istniejący
Z200 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200 - ujęta w odrębnym opracowaniu

Węzeł początkowy nr A - połączenie wodociągów

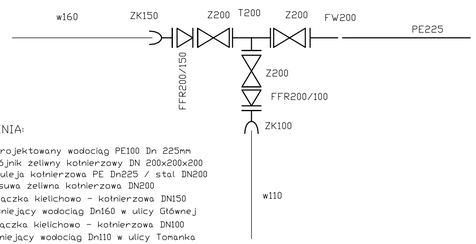

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
T200 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200x200x200
FW200 - tuleja kołnierzowa PE Dn225 / stal DN200
Z200 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200
ZK150 - złączka kielichowo - kołnierzowa DN150
w160 - istniejący wodociąg Dn160 w ulicy Głównej
ZK100 - złączka kielichowo - kołnierzowa DN100
w110 - istniejący wodociąg Dn110 w ulicy Tomanka
FFR200/150 - redukcja żeliwna kołnierzowa DN200x150
FFR200/100 - redukcja żeliwna kołnierzowa DN200x100

Węzeł nr: w87 (włączenie)

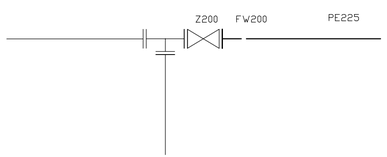

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
Z200 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 200 (wg odrębnego opracowania)
FW200 - tuleja kołnierzowa PE 225mm / stal DN 200

Węzeł nr: w22 (rozgałęzienie)

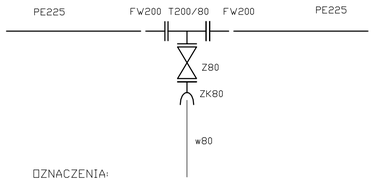

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
T200/80 - trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 200x80x200
FW200 - tuleja kołnierzowa PE 225mm / stal DN 200
Z80 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
ZK80 - złączka kielichowo - kołnierzowa DN80
w80 - istniejący wodociąg DN80 do przełączenia

Węzeł nr: w17, w20, w25, w28 (rozgałęzienie)

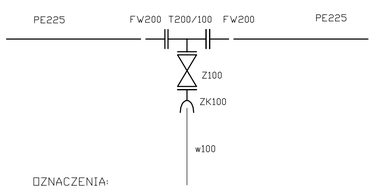

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
T200/100 - trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 200x100x200
FW200 - tuleja kołnierzowa PE 225mm / stal DN 200
Z100 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100
ZK100 - złączka kielichowo - kołnierzowa DN100
w100 - istniejący wodociąg DN100 do przełączenia

Węzeł nr: w1 - włączenie do wodociągu w160

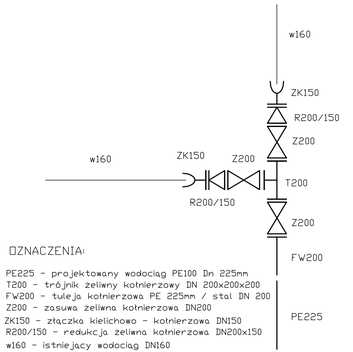

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
T200 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200x200x200
FW200 - tuleja kołnierzowa PE 225mm / stal DN 200
Z200 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200
ZK150 - złączka kielichowo - kołnierzowa DN150
R200/150 - redukcja żeliwna kołnierzowa DN200x150
w160 - istniejący wodociąg DN160

Węzeł nr: HP80 (hydrant ppoż. na przelocie wodociągu PE225)
Lokalizacja HP1, HP2, HP3, HP4, HP5

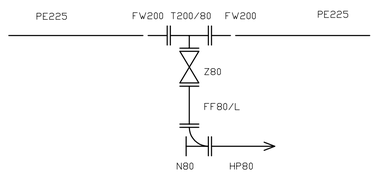

ZNACZENIA:

PE225 - projektowany wodociąg PE100 Dn 225mm
T200/80 - trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 200x80x200
FW200 - złączka kołnierzowa PE 225mm / stal DN 200
Z80 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
FF80/1000 - króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80/L-wg potrzeb
N80 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe
HP80 - hydrant ppoż. DN80 nadziemny

Nazwa obiektu	Sieć wodociągowa - przebudowa i rozbudowa obiekt kategorii XXVI
Przedmiot opracowania	Schematy montażowe sieci
Miejscowość	Smardzewice - Wąwał gmina Tomaszów Maz. dz. 1564, 2552 obr. 0013 Smardzewice, dz. 168 obr. 0018 - Wąwał gm. Tomaszów Maz., dz. 180 obr. 0022 miasto Tomaszów Maz.
Skala	-
Data opracow.	IV 2016 r.
Nr rysunku	S8
Nr strony	23
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP/IV.7742/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. inżynieryjna - instalacyjno
Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LO/0311/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. inżynieryjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.