Zasypka przewodów w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych

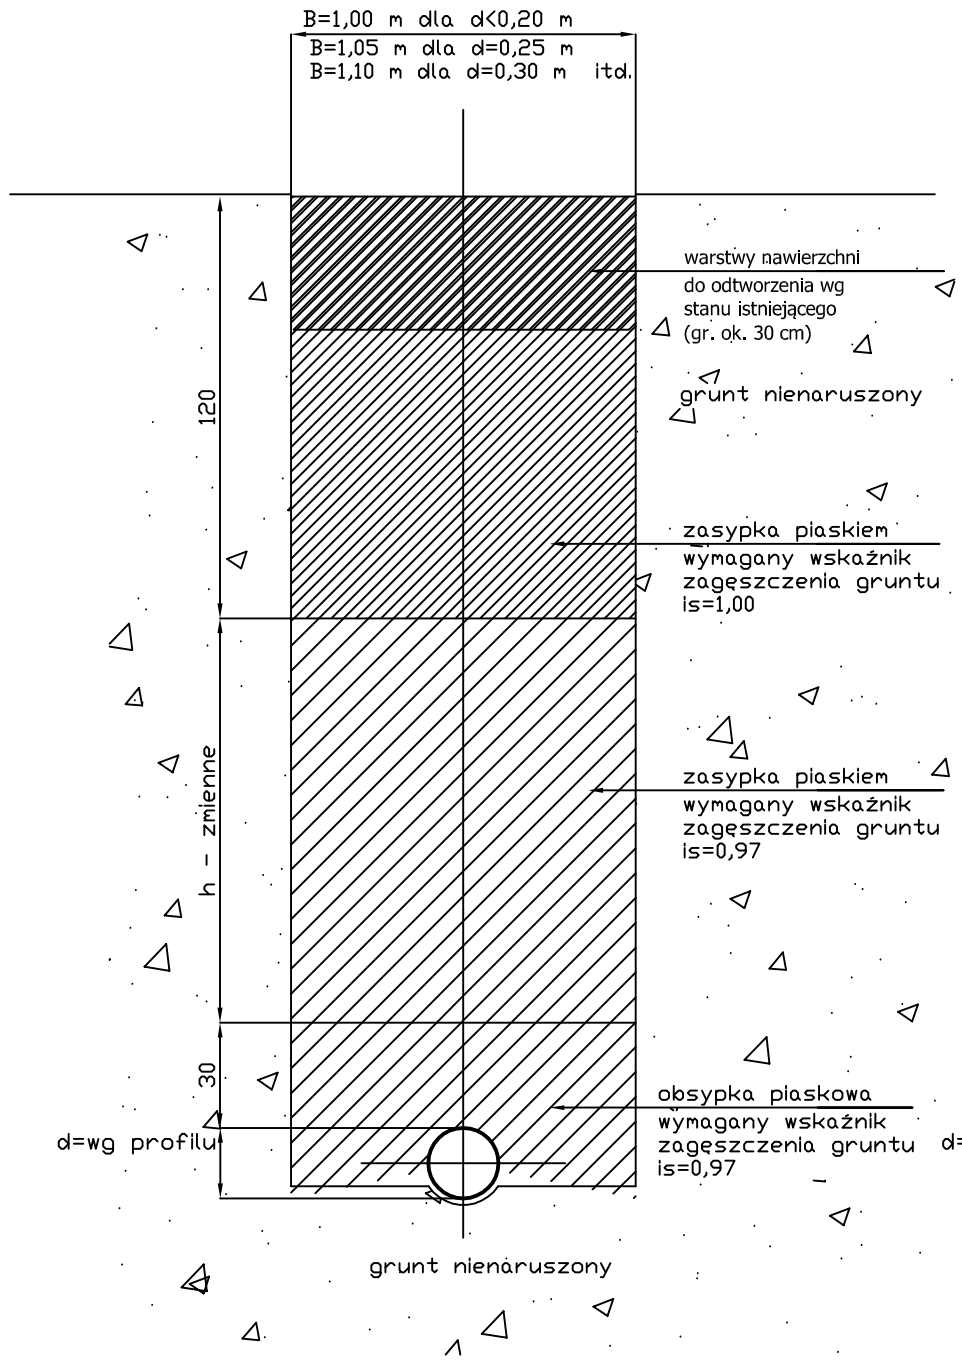

podłoże naturalne stosować na odcinkach
bez występowania wody gruntowej

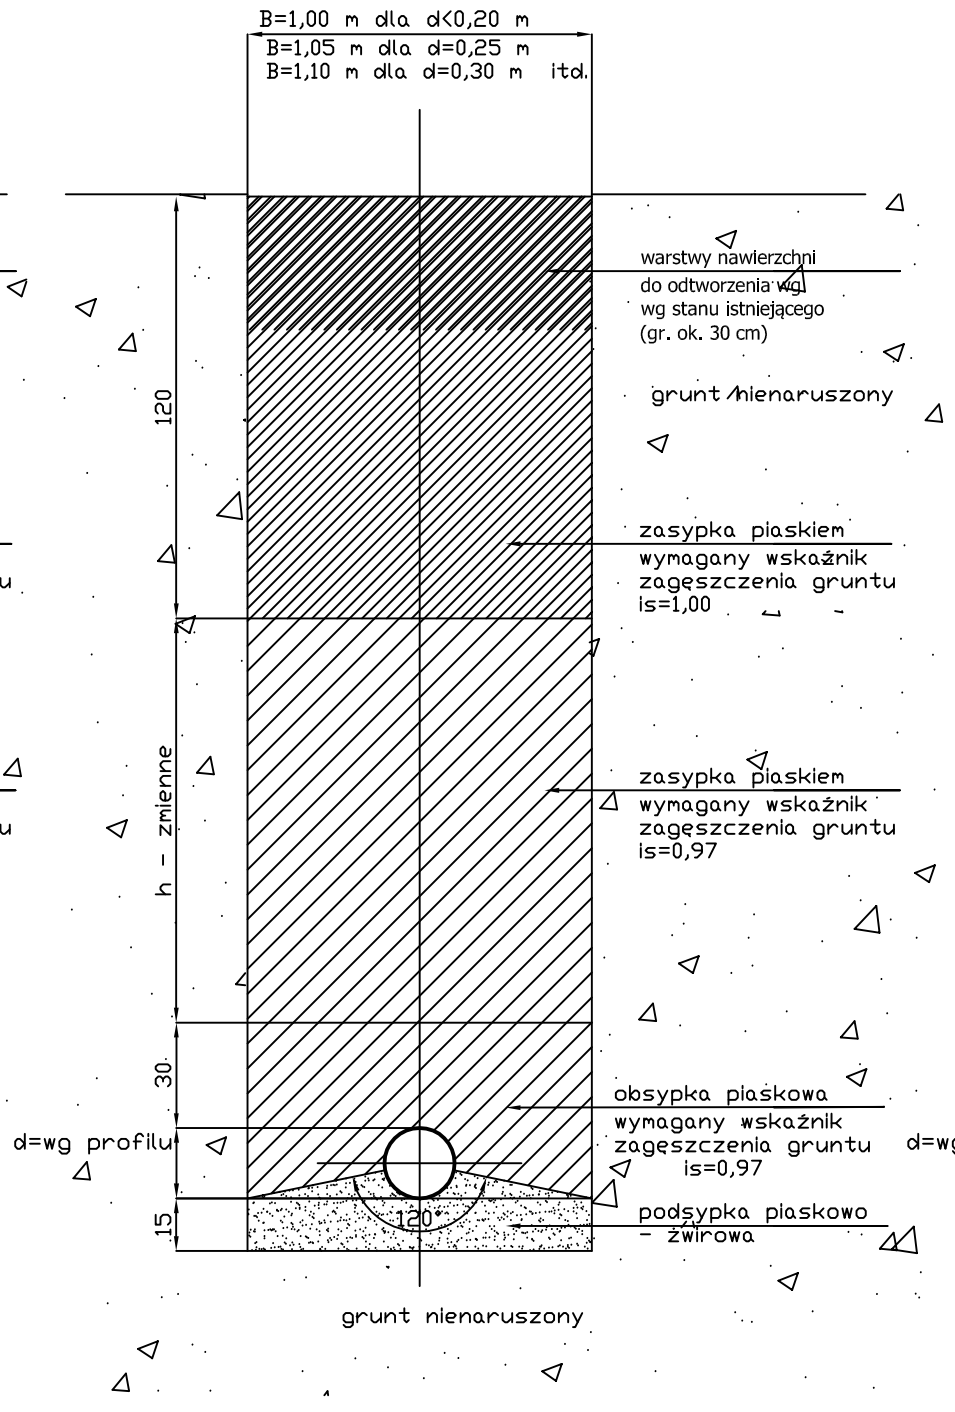

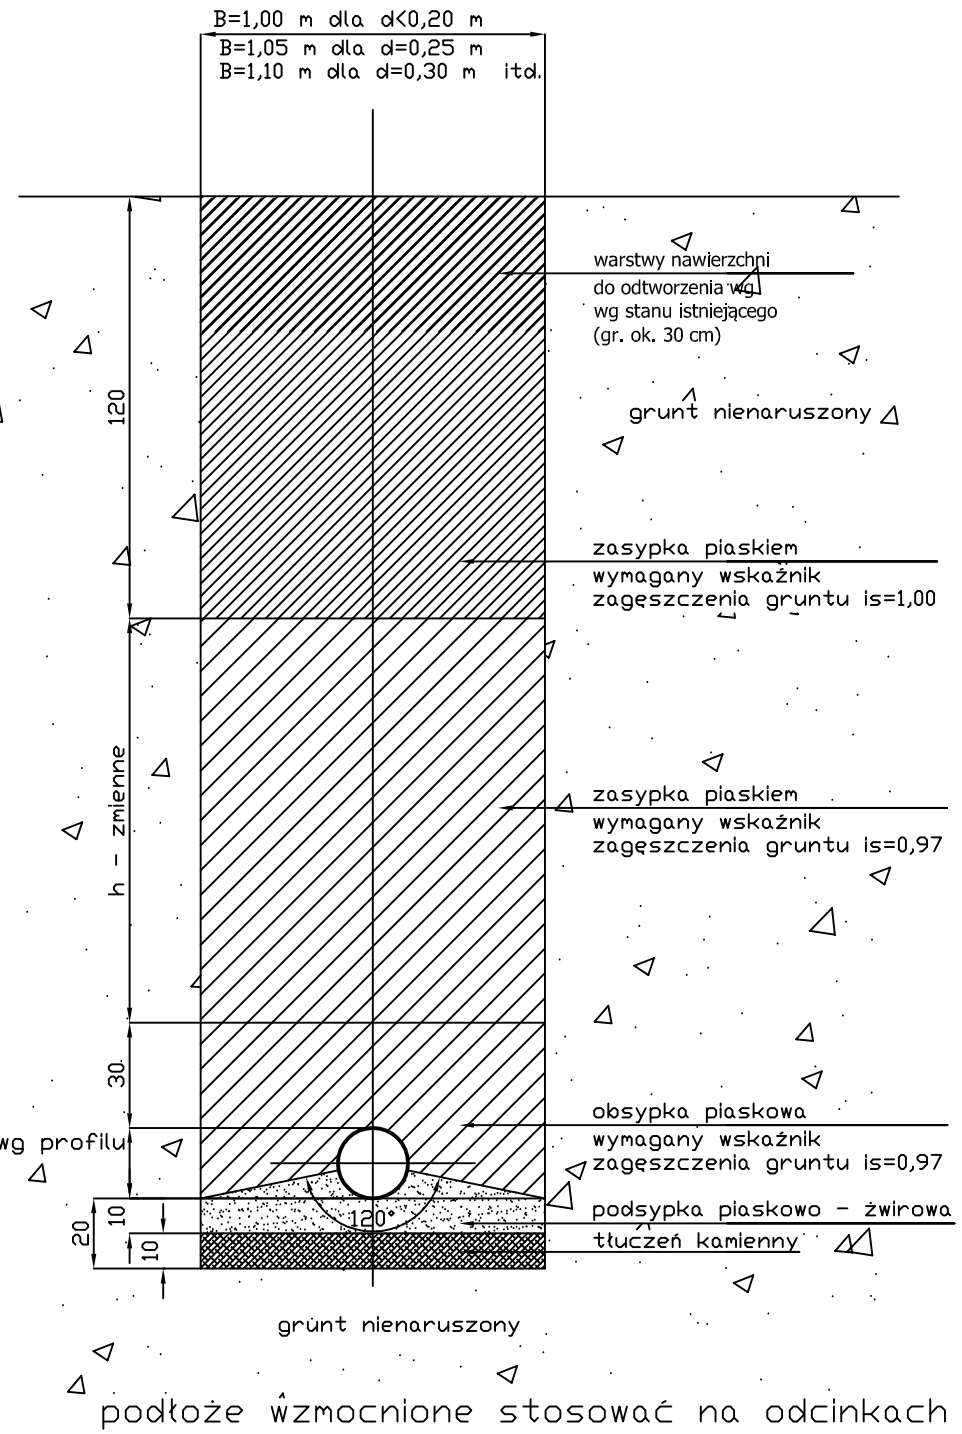

podłoże wzmocnione stosować na odcinkach
przy występowaniu wody gruntowej

Uwaga: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu zsypki 0,90.

Przedmiot opracow.	Sieć wodociągowa przebudowa i rozbudowa obiekt budowlany kategori XXVI		
Element	Szczegół ułożenia przewodu w wykopie		
Miejscowosc	Smardzewice – Wąwał gmina Tomaszów Maz. dz. 1564, 2552 obr. 0013 Smardzewice dz. 168 obr. 0018 Wąwał gm. Tomaszów Maz. dz. 180 obr. 0022 miasto Tomaszów Maz.		
Skala	–	Data opracow.	IV 2016
Nr rysunku	S9	Nr strony	24
Projektant		Sprawdzający	