


Zasypka przewodów w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych

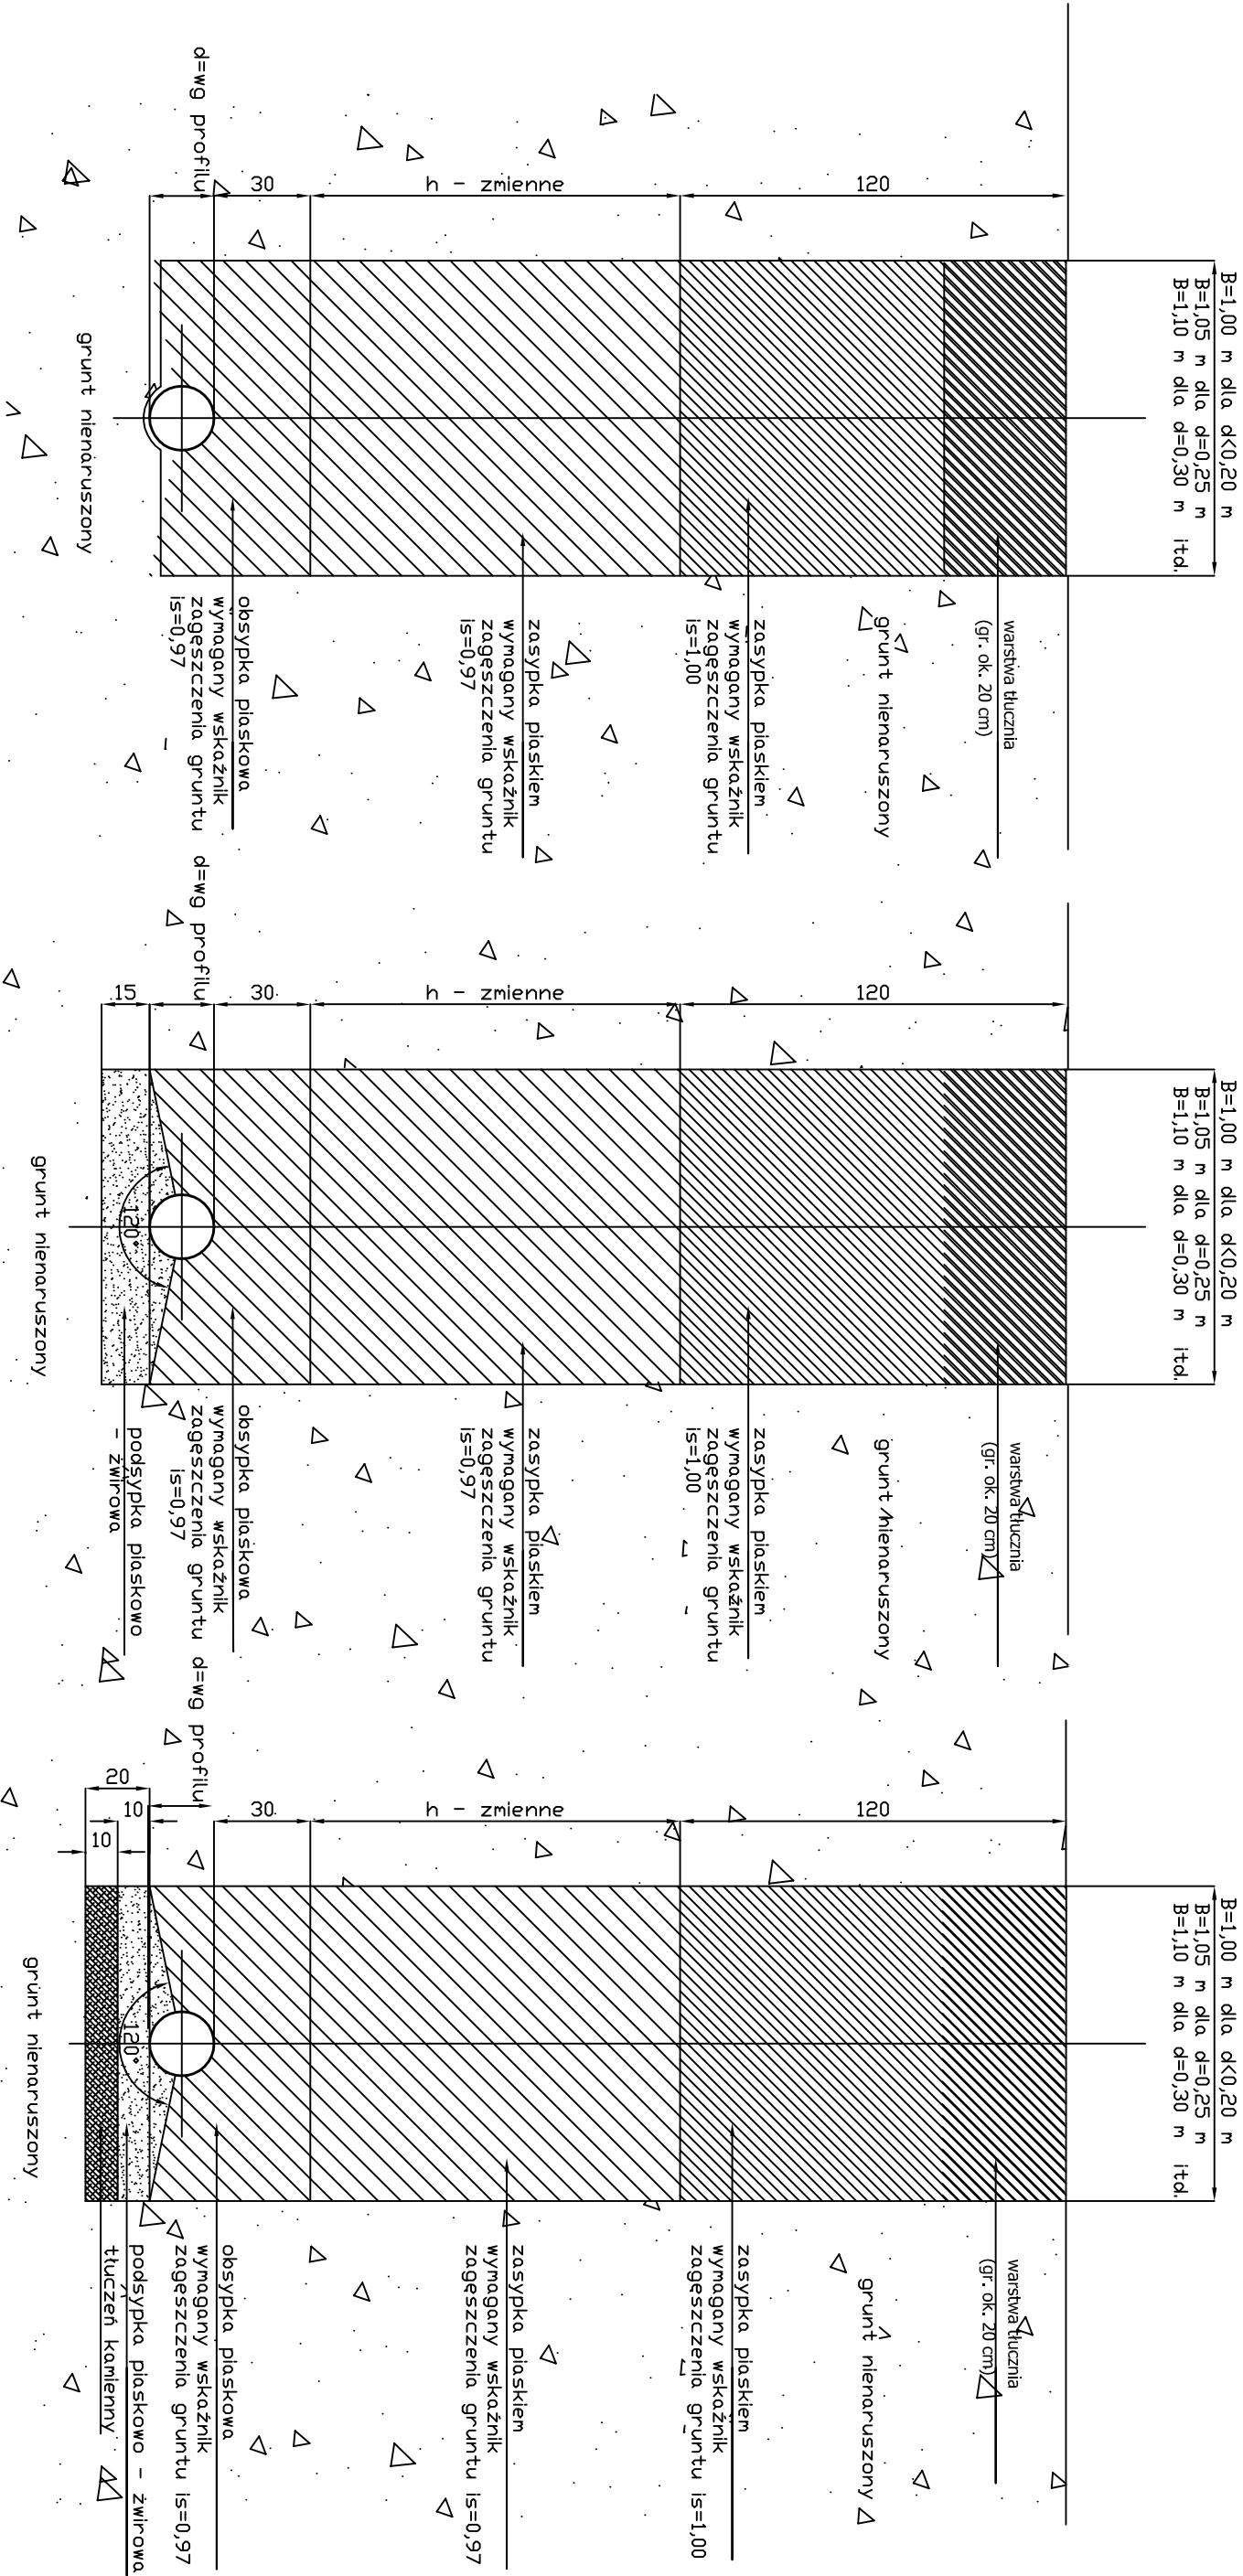

podłoże naturalne stosować na odcinkach bez występowania wody gruntowej

podłoże wzmocnione stosować na odcinkach przy występowaniu wody gruntowej

Uwaga: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu zsyпки 0,90.

Nazwa obiektu	Sieć wodociągowa		
Przedmiot oprac.	Szczegóły ułożenia przewodu w wykopie		
Miejscowość	Smardzewice - Trestła - Twarda, dz. nr ewid. 365/1, 365/2, 930, 2582 obr. Smardzewice, dz. nr 85, 95 obr. Trestła, dz. nr 1/3, 2/3, 3/2, 3/3, 47 obr. Twarda		
Skala	-	Data opracow.	X 2016
Nr rysunku	S8	Nr strony	23
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07		
	upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07	
	pkt. 4 Ht. a i b spec.	w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
	instalacyjno - inżynierijna		