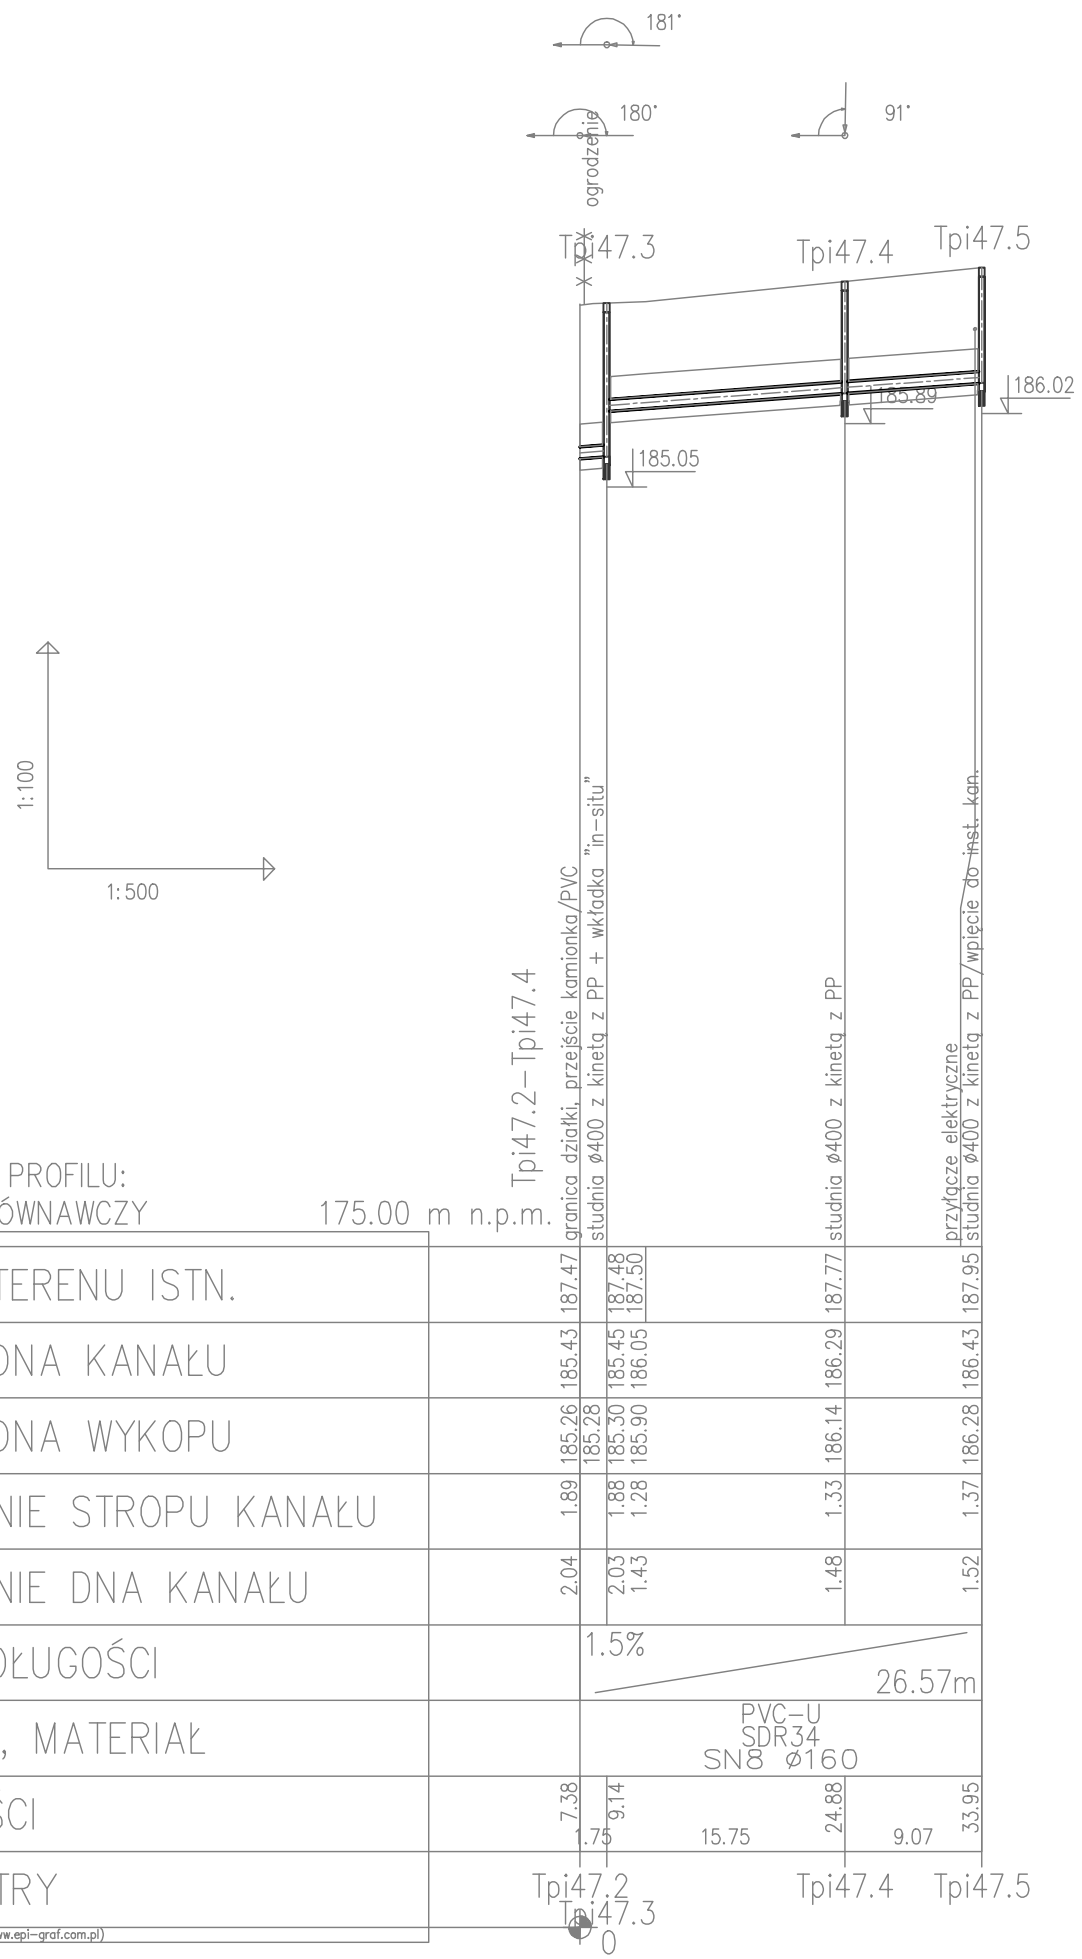

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 175.00 m n.p.m.

	Tpi47.2–Tpi47.4	granica działki, przejście kamionka/PVC	studnia ø400 z kinetą z PP + wkładka "in-situ"		studnia ø400 z kinetą z PP	przyłącze elektryczne	studnia ø400 z kinetą z PP/wpięcie do inst. kan.
RZĘDNA TERENU ISTN.	187.47		187.48	187.50	187.77		187.95
RZĘDNA DNA KANAŁU	185.43		185.45	186.05	186.29		186.43
RZĘDNA DNA WYKOPU	185.26	185.28	185.30	185.90	186.14		186.28
ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU	1.89		1.88	1.28	1.33		1.37
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.04		2.03	1.43	1.48		1.52
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.5%				26.57m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PVC-U SDR34 SN8 ø160				
ODLEGŁOŚCI	7.38		9.14		24.88		33.95
		1.75		15.75		9.07	
HEKTOMETRY	Tpi47.2	Tpi47.3			Tpi47.4		Tpi47.5
	0						

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

BIURO PROJEKTOWE

FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT **MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SKANALIZOWANIE CZĘŚCI AGLOMERACJI TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO - ZADANIE 4, 6, 11, 12, 13 DEC.S**

ZAMAWIAJĄCY ZGW-K W TOMASZOWIE MAZ. SP Z O.O. UL. KĘPA 19

OBIEKT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PRZYŁĄCZE KAN. SAN.			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. ARTUR KOZŁOWSKI	24/02/WŁ		SIERPIEŃ 2014
OPRACOWAŁA inż. EWA WÓJCIK			
BRANŻA SANITARNA	FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUD-WYK	

TREŚĆ RYSUNKU

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ OD ODGAŁĘZIENIA DO BUDYNKU LUB DO STUDZIENKI PRZYŁĄCZENIOWEJ

ULICA **PILICZNA**

NR EWID. DZIAŁKI / NR OBR. **307/1 13**