


RZUT KOTŁOWNI 1 : 100

OZNACZENIA

- ☐ - kanał wentylacyjny wywiewny mурowany 14x15 cm wyprowadzony ponad dach
 - - kanał spalinowy mурowany z wkładem z blachy kwasoodpornej Dn 130 mm
 - K2 - kanał nawiewny zetowy z blachy ocynk. 21x21 cm
 - Wp. - wlew paliwa szafka o wymiarach 50x50x30 cm
 - Zo - zawór oddechowy ną wys. 2,5 m nad terenem
1. Zbiornik do przygotowywania wody do zładu 150l
 2. Zlew pojedynczy
 3. Pompa ręczna skrzydełkowa Dn. 25 mm
 4. Naczynie przeponowe

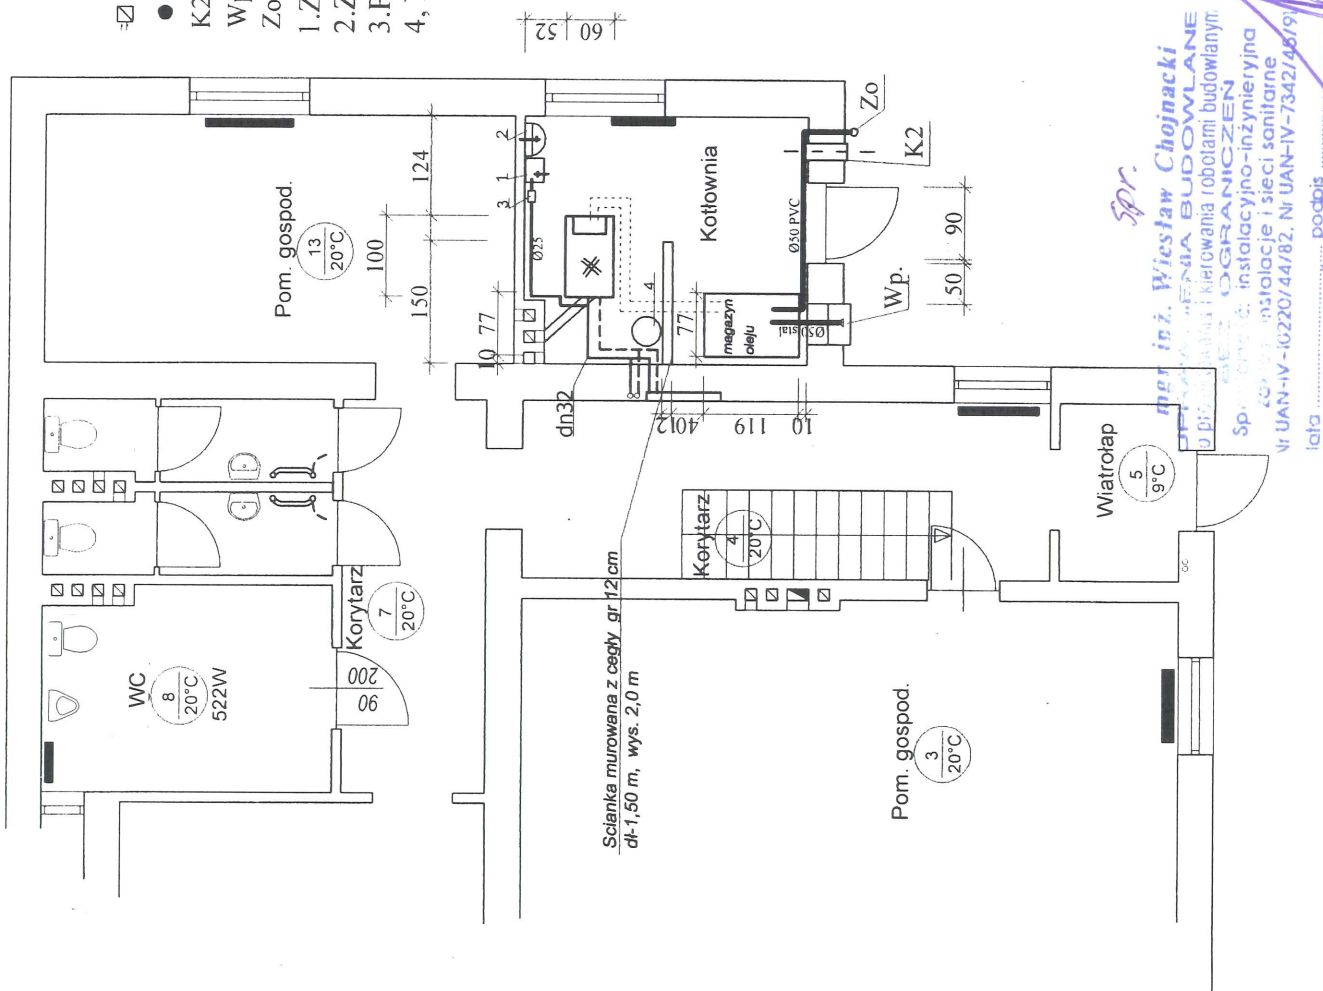

**RZECZOWNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH**
mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski
Nr Upr. 367/98 Piotrków Tryb. 21.08.09
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Barlickiego 23

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa Obiektu | Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno - społeczne |
| Inwestor | Gmina Tomaszów Maz |
| Adres obiektu | Cieślówice gm. Tomaszów Maz dz. nr 1370/1, 1884, 1886. |
| Nazwa, numer rysunku, skala | Rzut kotłowni nr. 4 1:100 |
| Projektant, nr uprawnień, specjalność | Tech. inst sanit. Michalak Piotr Inst - inż 10220/163/82. Inst. Sanit. |
| Data | 8.09.2009 |
| Podpis | |
| Numer strony | 22 |